

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和01年12月18日

計画の名称	青森市における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	令和02年度～令和06年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	青森市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,462	A	1,462	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R2当初	R4末	R6末
1	下水道処理人口普及率を81.2%（R2当初）から82.0%（R6末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率	81%	81%	82%
	下水道を利用できる人口（人）/総人口（人）			


備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												R02	R03	R04	R05	R06			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	青森市	直接	青森市	管渠(汚水)	新設	八重田処理区幹線及び枝線	=75~300mm L=1,800m	青森市						333	-	
	A07-002	下水道	一般	青森市	直接	青森市	ポンプ場	-	妙見ポンプ場	汚水ポンプ(150×2.9m <sup>3</sup> /min)他	青森市						50	-	
	A07-003	下水道	一般	青森市	直接	青森市	-	-	八重田処理区他設計等	ポンプ場、管渠L=6,940m他	青森市						174	-	
	A07-004	下水道	一般	青森市	直接	青森市	管渠(汚水)	新設	新田処理区幹線及び枝線	=75~350mm L=4,580m他	青森市						805	-	
	A07-005	下水道	一般	青森市	直接	青森市	管渠(汚水)	新設	浪岡処理分区幹線及び枝線	=200mm L=560m他	青森市						100	-	
												小計						1,462	
												合計						1,462	


# 社会資本総合整備計画

計画の名称	青森市における循環のみちの実現（重点計画）	交付対象	青森市
計画の期間	令和2年度～令和6年度（5年間）		

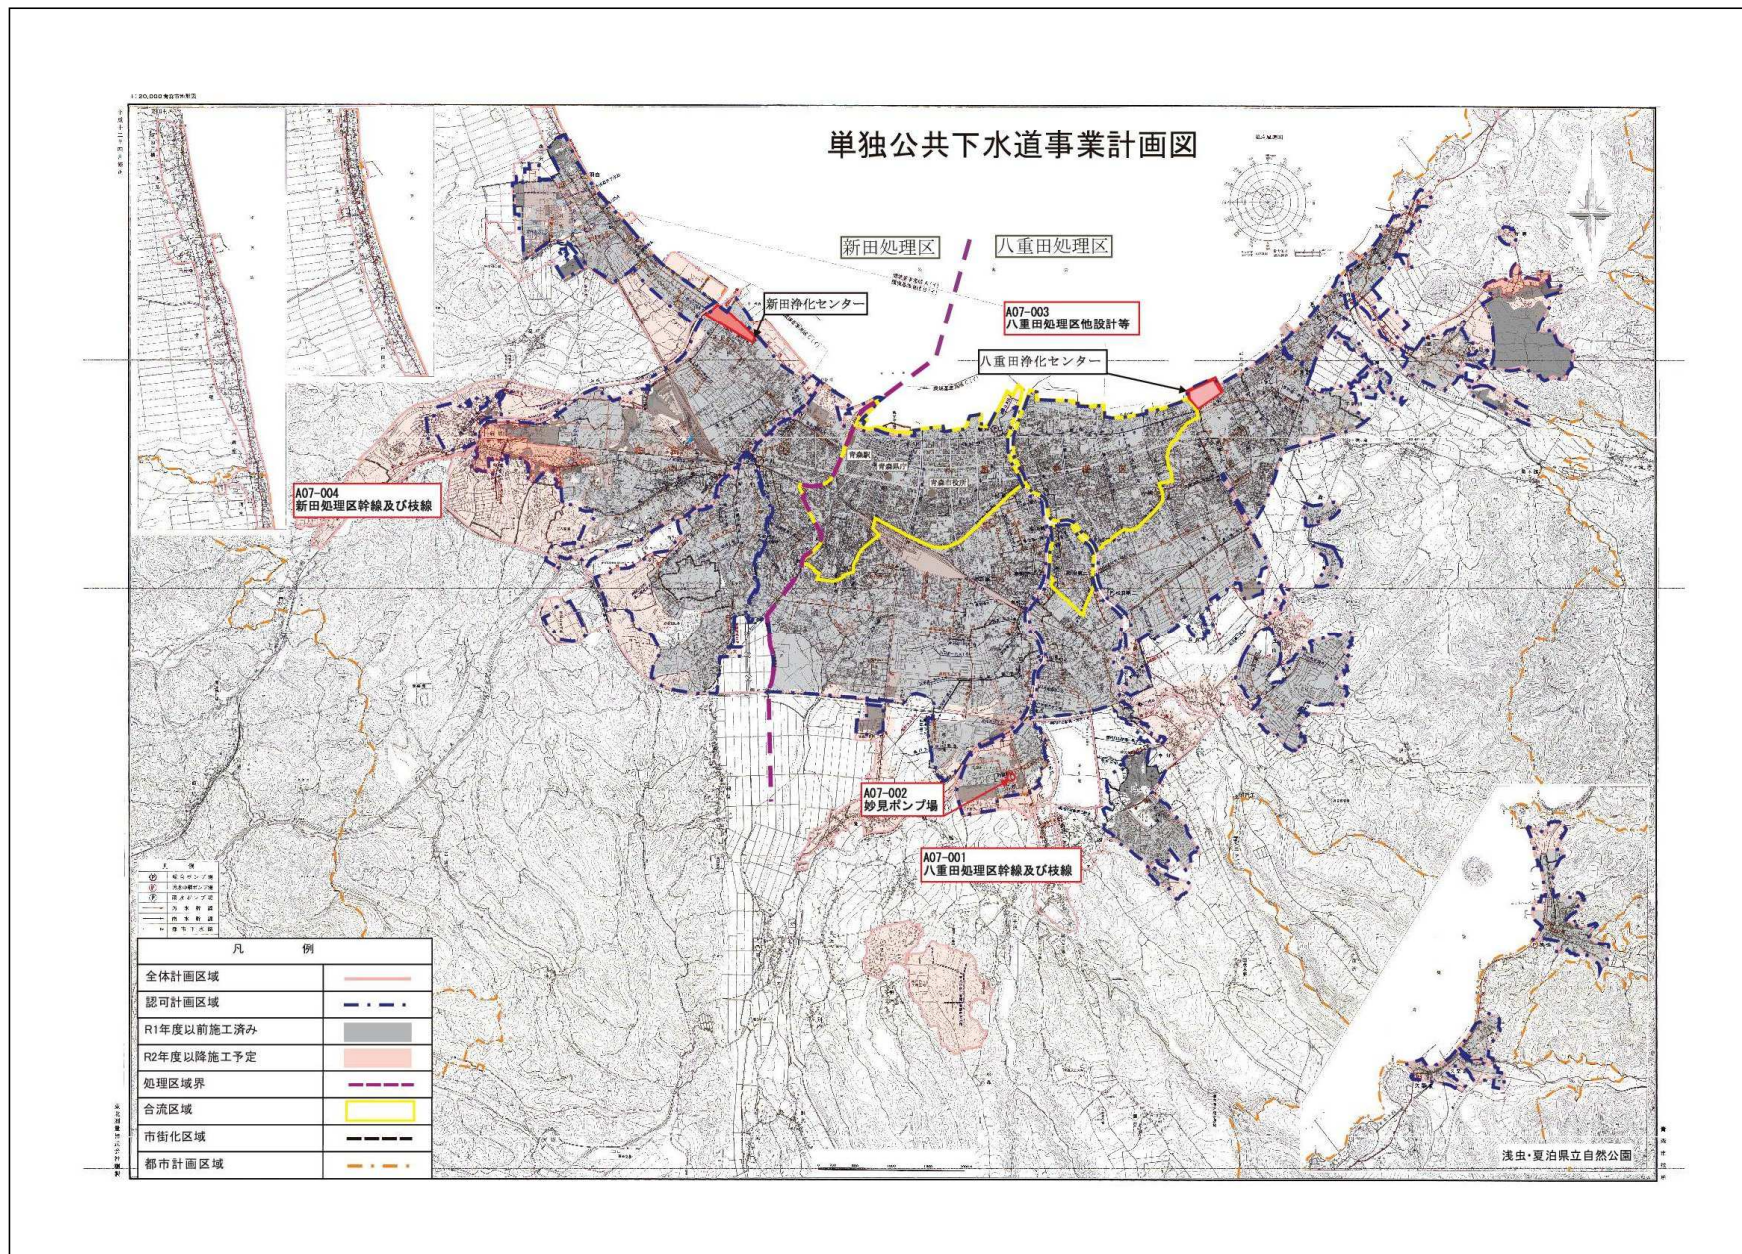

計画の名称	青森市における循環のみちの実現（重点計画）	交付対象	青森市
計画の期間	令和2年度 ～ 令和6年度（5年間）		

流域関連公共下水道浪岡処理分区污水整備状況図

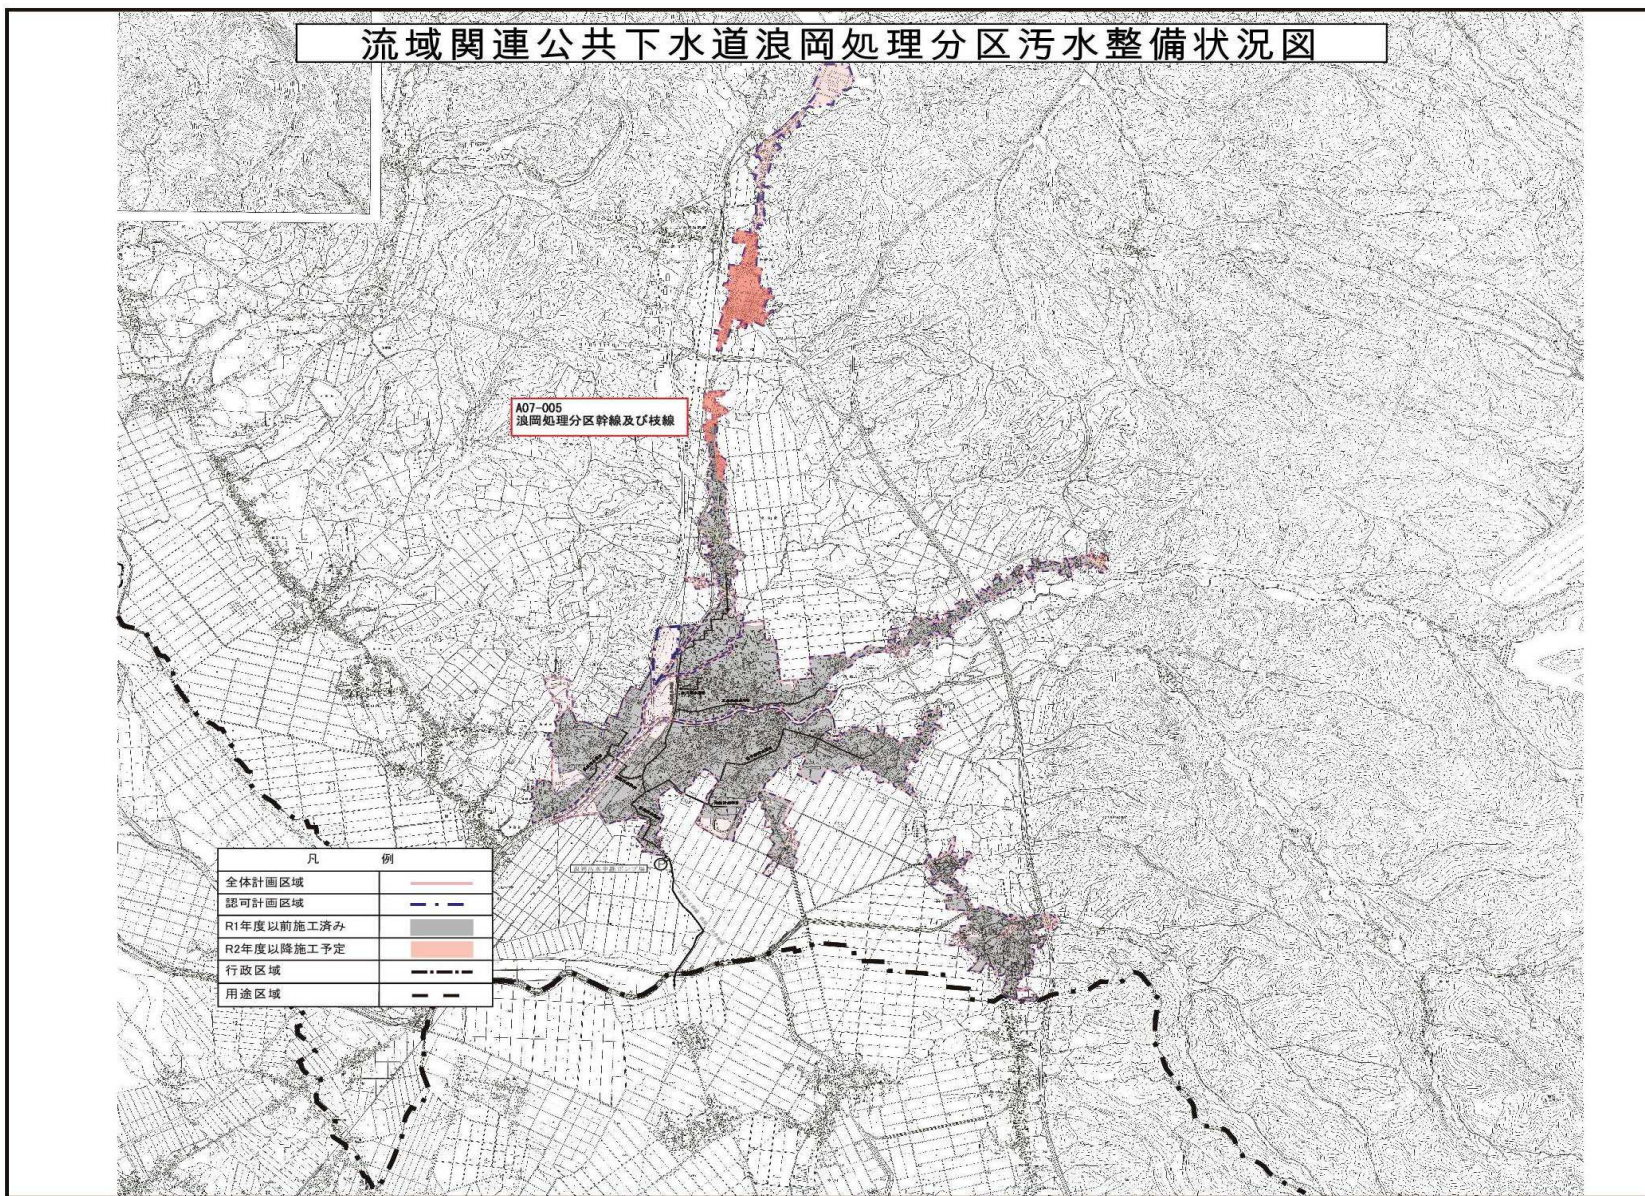

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03	R04	R05	R06
配分額 (a)	90	72	91	70	
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	90	72	91	70	
前年度からの繰越額 (d)	8	6	14	7	
支払済額 (e)	92	63	97	66	
翌年度繰越額 (f)	6	14	7	12	
うち未契約繰越額 (g)	6	14	7	12	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (I = (g+h)/(c+d)) %	5.71	17.83	7.04	15.18	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため		関係機関との協議・調整に不測の日数を要したため	